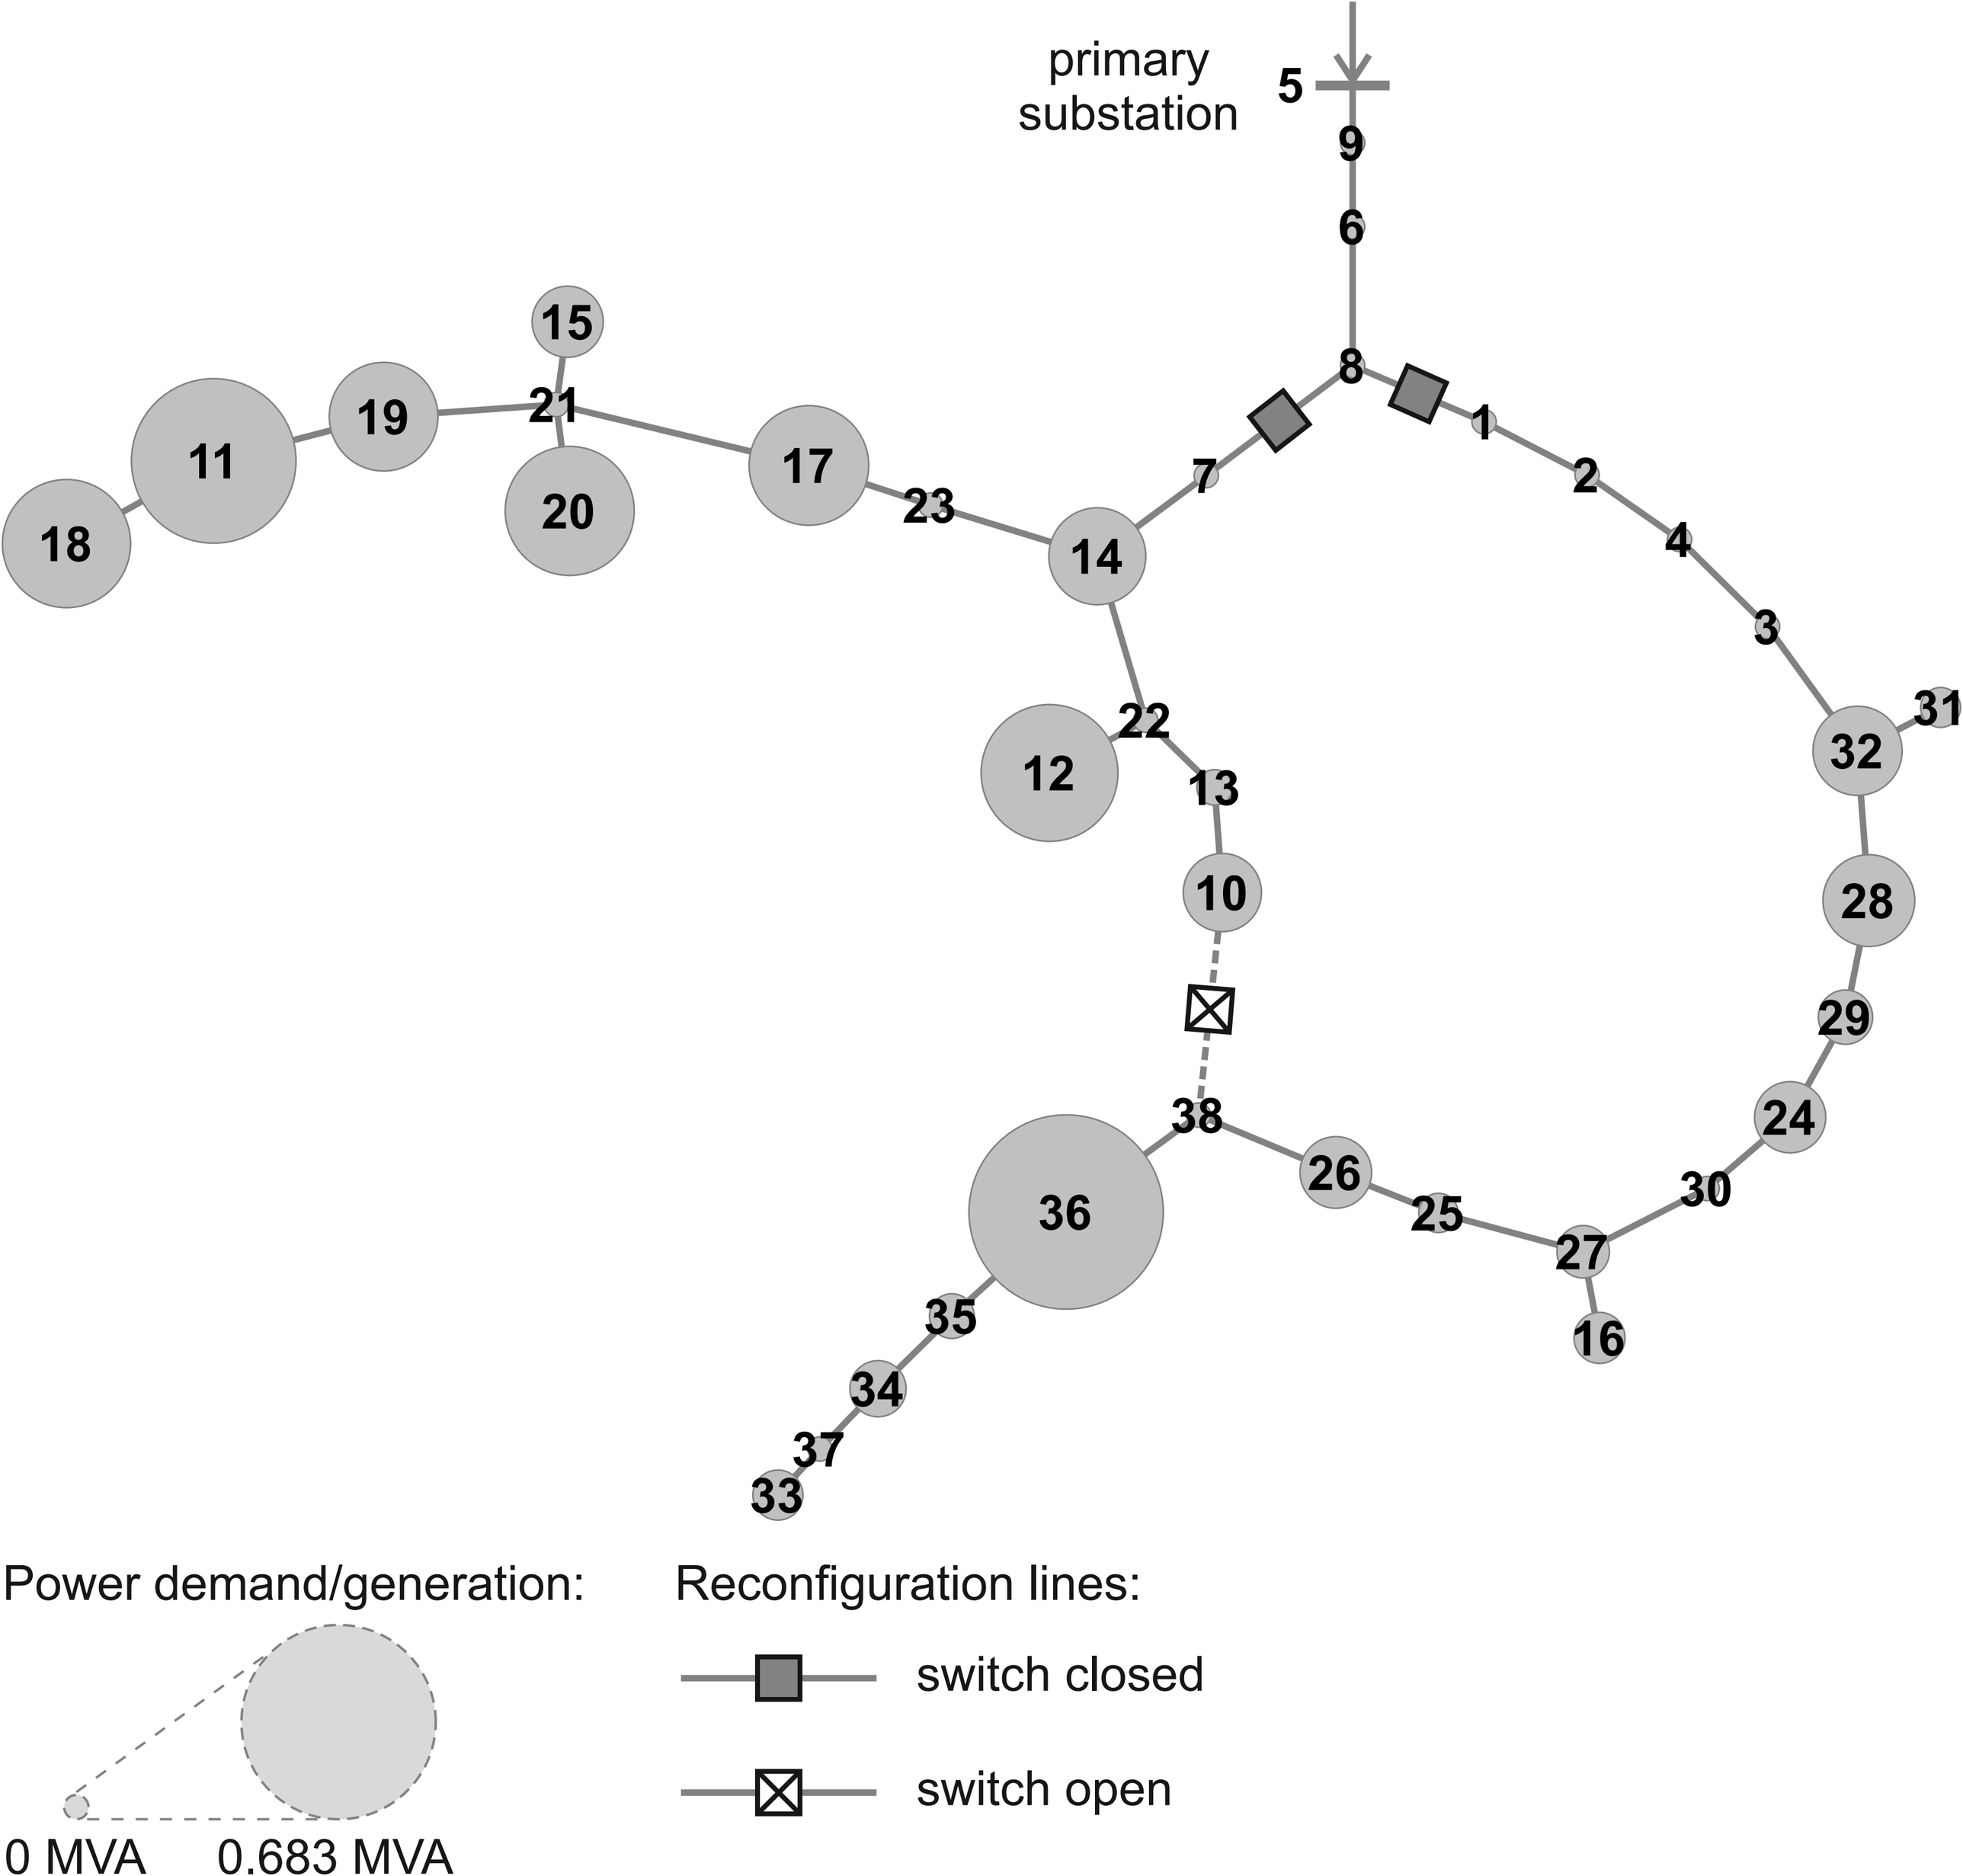
primary substation
5
9
6
8
1
2
4
3
31
32
28
29
24
30
27
16
25
26
38
36
35
34
37
33
10
13
22
12
14
23
17
7
15
21
20
19
11
18
Power demand/generation:
0 MVA
0.683 MVA
Reconfiguration lines:
switch closed
switch open